ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ул. А.Ф. Флерова, д. 16Б,
г. Новочеркасск,
Ростовская обл., 346400
Офис:
пр-т. Ермака, д. 106, 3 эт.

+7 (8635) 21-50-06
+7 (8635) 22-05-15
info@p-ck.ru
p-ck.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ I ПОДЪЁМА

Организация	
Контактное лицо	
Телефон, факс, e-mail	
Объект	

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

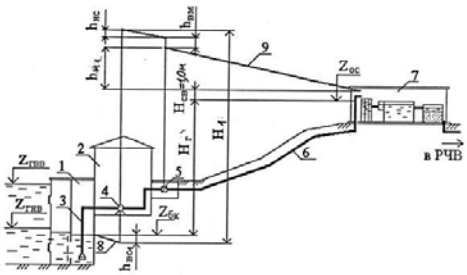

Параметр	Значение		
Максимальный расход, м^3/час			
Расчетный напор, м			
Подводящий трубопровод: Кол-во **|** Ø **d1**, мм **|** глубина заложения **H1**, м (ось)			
Тип соединения подводящего трубопровода: фланец / раструб / свободный конец			
Напорный трубопровод: Кол-во **|** Ø **d2**, мм **|** глубина заложения **H2**, м (ось)			
Материал ёмкости: сталь / нержавеющая сталь / стеклопластик			
Требуемое количество насосов, шт.: Рабочих **|** резервных **|** на складе			
Марка насосов			
Длина (м) и материал напорного трубопровода			
Ориентация подводящих трубопроводов, «часов»			
Ориентация напорных трубопроводов, «часов»			
Предполагаемый Ø ВНС **D**, м: 1,5 / 1,9 / 2,4 / 3 м			
Предполагаемая глубина ВНС **L**, м: до 12			
Тип водоприемника			
Сейсмичность площадки,баллы			

Дополнительные требования :

- ☐ Наземный утепленный павильон
- ☐ Теплоизоляция
- ☐ Расходомер внутри ВНС
- ☐ Манометр внутри ВНС

Дополнительные требования к ШУ:

- ☐ Двойной ввод питания с АВР

или
- ☐ Наружное исполнение
- ○ Размещение внутри

или
- ☐ Дистанционный мониторинг
- ○ Дистанционное управление

- ☐ Взрывозащищенное исполнение ШУ

Специальные требования:

Дата заполнения: «____» _____ 201__ г.